

LUFTKAMMER TRYKKMÅLINGER (1/3)

Anlegg:	Generator ID:	Fabrikasjonsnummer:
Nominell ytelse [MVA]:	Nominell spenning [kV]:	Nominelt turtall [o/min]:
Årsak til funksjonstest:	Timeteller:	

KOMBINERT BÆRE-/STYRELAGER

Siste kontroll:	Rapport nr.:		
Driftstid siden siste kontroll:	timer	år	måneder
Antall starter siden siste kontroll:	starter		

Registrerte endringer siden siste kontroll:**Utførte forandringer/justeringer ved denne kontroll:****STYRELAGER**

Siste kontroll:	Rapport nr.:		
Driftstid siden siste kontroll:	timer	år	måneder
Antall starter siden siste kontroll:	starter		

Registrerte endringer siden siste kontroll:**Utførte forandringer/justeringer ved denne kontroll:**


Utført	Dato:	Signatur:
Godkjent	Dato:	Signatur:

LUFTKAMMER TRYKKMÅLINGER (2/3)

Anlegg:	Generator ID:	Fabrikasjonsnummer:
Nominell ytelse [MVA]:	Nominell spenning [kV]:	Nominelt turtall [o/min]:

KOMBINERT BÆRE-/STYRELAGER

Måle punkt	Referanse punkt	Målt trykk før justering [mmVS]	Målt trykk etter justering [mmVS]	Observasjoner Merknader
A	X			
B	X			
C	X			
D	Y			
E	Y			
H	Y			
Y	X			

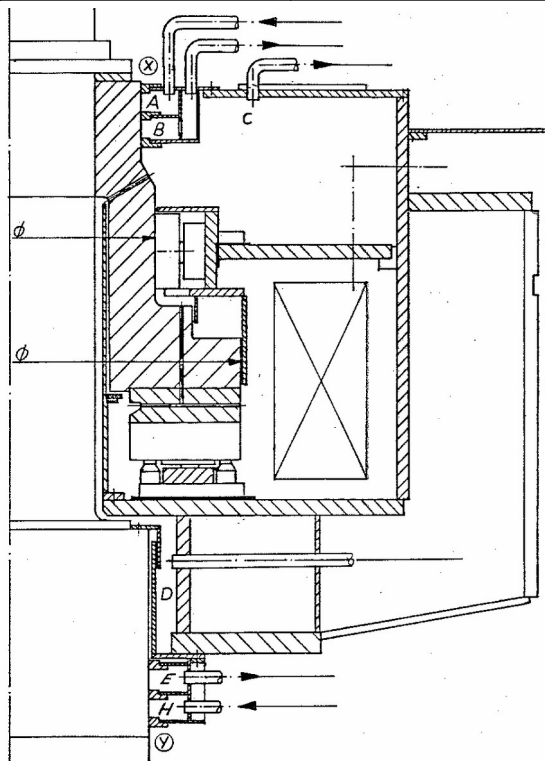


Utført	Dato:	Signatur:
Godkjent	Dato:	Signatur:

LUFTKAMMER TRYKKMÅLINGER (3/3)

Anlegg:	Generator ID:	Fabrikasjonsnummer:
Nominell ytelse [MVA]:	Nominell spenning [kV]:	Nominelt turtall [o/min]:

STYRELAGER

Måle punkt	Referanse punkt	Målt trykk før justering [mmVS]	Målt trykk etter justering [mmVS]	Observasjoner Merknader
Q	Z			
R	Z			
S	Z			
T	W			
U	W			
V	W			
W	Z			

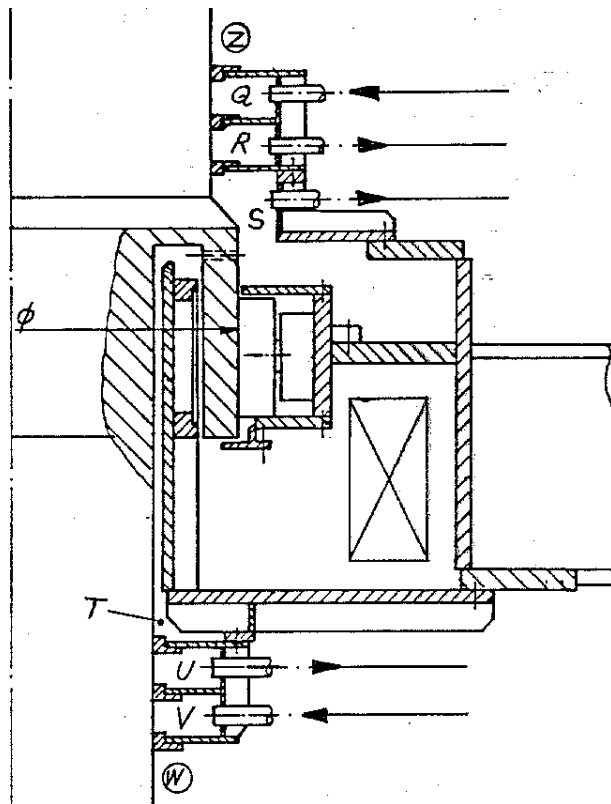

Utført	Dato:	Signatur:
Godkjent	Dato:	Signatur: